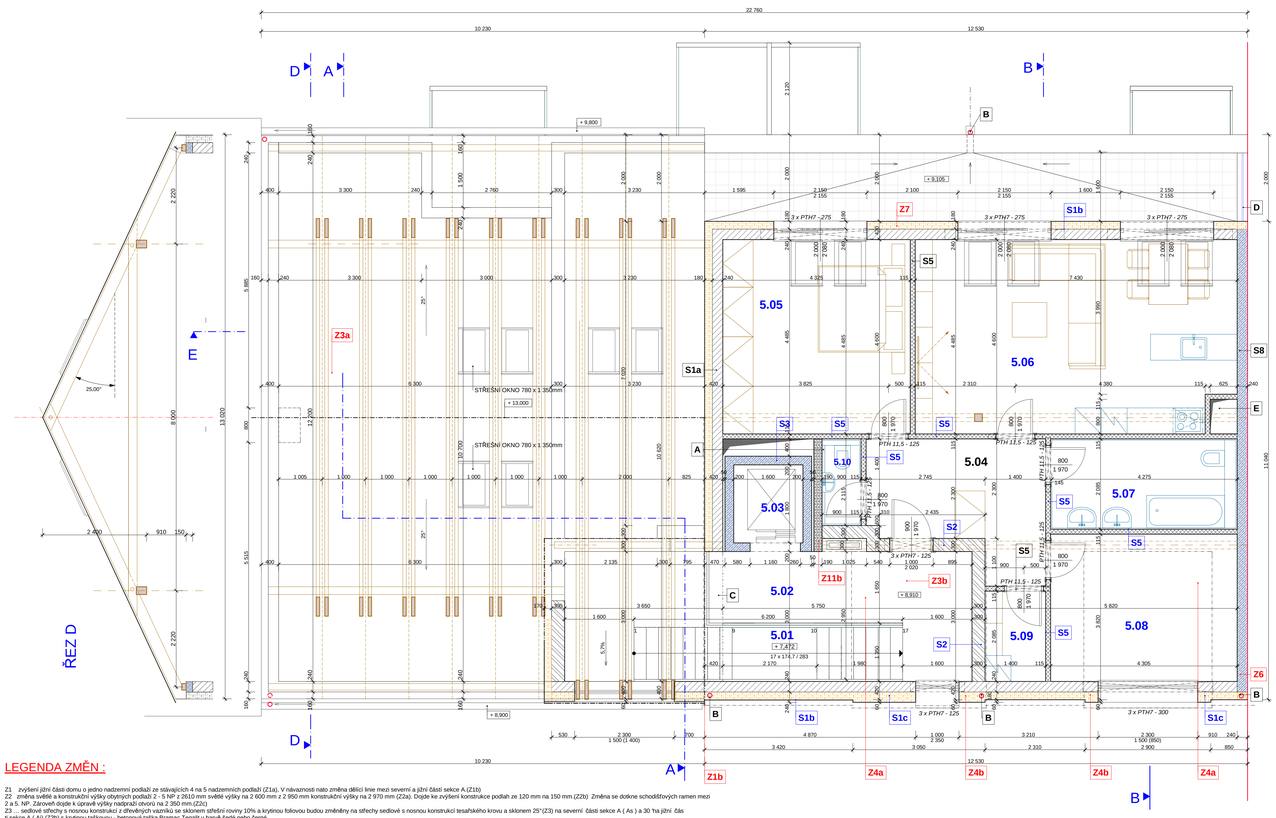

LEGENDA ZMĚN :

Z1 zvýšení jižní části domu o jedno nadzemní podlaží ze stávajících 4 na 5 nadzemních podlaží (Z1a), V návaznosti nato změna dělící linie mezi severní a jižní částí sekce A,(Z1b)
Z2 změna světlé a konstrukční výšky obytných podlaží 2 - 5 NP z 2610 mm světlé výšky na 2 600 mm z 2 950 mm konstrukční výšky na 2 970 mm (Z2a). Dojde ke zvýšení konstrukce podlah ze 120 mm na 150 mm.(Z2b) Změna se dotkne schodišťových ramen mezi 2 a 5. NP. Zároveň dojde k úpravě výšky nadpraží otvorů na 2 350 mm.(Z2c)
Z3 ... sedlové střechy s nosnou konstrukcí z dřevěných vazníků se sklonem střešní roviny 10% a krytinou folovou budou změněny na střechy sedlové s nosnou konstrukcí tesaňského krovu a sklonem 25°(Z3) na severní části sekce A (As) a 30 °na jižní čás ti sekce A (Aj) (Z3b) s krytinou taškovou - betonová taška Braimac Tegalit v barvě šedé nebo černé.
Z4 .. Pro zajištění podchodné výšky při vystupu ze schodiště a za účelem prosvětlení prostoru místnosti 5.08 jsou navrženy střešní vikýře na západní straně domu. Vikýře pultové se sklonem střešní roviny 10% a krytinou z falcovaného plechu nebo plecho vých šindlen. (Z4a). Čelní stěna vikýřů je vystupující před úroveň fasády o 60 mm, toho je docíleno tloušťkou tepelné izolace ETICS.(Z4b)
Z5 .. V návaznosti na předchozí úpravy dojde k posunům oken na západní fasádě (Z5a) a posunu příčky v severním bytě všech podlaží (Z5b)
Z6 .. Nosná stěna mezi sekcí A a B se mění ze zděné stěny tl. 300 mm na 3lb stěnu tl. 240 (300 mm v 1 PP)+ dilatační vrstva.
Z7 .. Na východní straně 5. Np vzniká posunem obvodové stěny směrem ke středu domu terasa
Z8 .. Zábradlí a dělící stěny balkónu se z konstrukce 3lb stěn mění na zámečnický výrobek (jednak zábradlí, jednak opláštěných stěn)
Z9 .. U otvorů na západní straně 1.NP se mění velikost a členění otvorů
Z10 .. Změna u vchředu balkónu ve 2. NP. Balkóny jsou umístěny na střechu sekce G - PARKING. Jedná se o oddělený prostor na střeše parkingu. Před vybudováním sekce G, bude bakón ukončen v úrovni fasády a dopíněn provizorním zábradlím do vybudování sek ce G

TABULKA MÍSTNOSTÍ

	OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA m2	PODLAHA		STĚNY A STROP	
SPOLEČNÉ PROSTORY	5.01	CHODBA	11,20	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1a, S1b,S1c, S2, S3	
	5.02	SCHODIŠTĚ	12,80		KERAMICKÁ DLAŽBA	S1a, S1b,S1c, S2, S3	
	5.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,90			S3	
BYT 5.1.4 + k.k.	5.04	HALA	11,00	P1	PLOVOUCÍ PODLAHA	S2, S5	
	5.05	LOŽNICE	17,90	P1	PLOVOUCÍ PODLAHA	S1a, S5	
	5.06	OBYTNÝ PROSTOR	32,10	P1	PLOVOUCÍ PODLAHA	S1a, S8, S5	KERAMICKÉ OBKLAD NAD PRAC. PLOCHOU KUCH. LINKY
	5.07	KOUPELNA	8,70	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	S8, S5	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY MIN. 1,8 m
	5.08	POKOJ	14,20	P1	PLOVOUCÍ PODLAHA	S1b, S1c, S8, S5	
	5.09	KOMORA	2,90	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	S1b, S5	
	5.10	WC	1,80	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	S3, S2, S5	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY MIN. 1,5 m

LEGENDA :

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

T1
- KRYTINA PLECH
- GEOTEXTILIE
- PŘÍKNINY ZÁKLOP tl. 25 mm
- KROKVE
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS tl. 240 mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- SDK PODHLED

T2
- BETONOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA BRAMAC TEGALIT BARVA EBENOVÉ ČERNÁ
- LATĚ
- KONTRALATĚ
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE
- ODVĚTRÁVANÝ PROSTOR
- KROKVE
- TEPELNÁ IZOLACE V TL. 240 mm
- PAROZÁBRANA
- POOHLED SDK DLE PIŠŘ

T3
- DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH
- PP TEXTILIE - OCHRANNÁ VRSTVA
- PVC FÓLIE PRO ZATĚŽOVACÍ VRSTVY
- PIR DESKY 60 mm
- TEPELNĚIZOLAČNÍ KLÍNY Z EPS 150S MIN. 160 mm
- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALRTU (PAROTĚSNÍCÍ A VZDUCHOTĚSNÍCÍ VRSTVA)
- ASFALTOVÁ VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE
NOSNÁ ŽLB MONOLIT. STROPNÍ KONSTRUKCE 220 mm

P1
STROP - 4.NP x 3.NP, 3.NP x 2.NP, 2.NP x 1.NP, 1.NP x 1.PP

- PODLAHOVÁ KRYTINA tl. 15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA tl. 65 mm
- KROČEJOVÁ IZOLACE - EPS, tl. 40 mm
- ŽLB STROPNÍ DESKA tl. 220 mm
- MALBA + VNITŘNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA tl. 15 mm (V 1.NP MOŽNÝ SDK PODHLEDÍ)

P2
STROP - RAMPA DO PARKINGU - 2.NP x 1.NP

- PODLAHOVÁ KRYTINA tl. 15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA tl. 65 mm
- KROČEJOVÁ IZOLACE - EPS, tl. 40 mm
- ŽLB STROPNÍ DESKA tl. 200 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS, tl. 200 mm
- MALBA + VNĚJŠÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA tl. 15 mm

P3
PODLAHA - 1.PP

- PODLAHOVÁ KRYTINA tl. 15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA tl. 65 mm
- KROČEJOVÁ IZOLACE - EPS, tl. 40 mm
- ŽLB ZÁKLADOVÁ DESKA Z VODOSTAV. BETONU tl. 350 mm (V MÍSTĚ ZESÍLENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY tl. 450 mm)
- PODKLADNÍ BETON tl. 50 mm
- PÍSEK VÁLCOVANÝ tl. 50 mm
- HUTN. NA PLÁŇ

SVISLÉ KONSTRUKCE

S1a
OBVODOVÉ ZDIVO :
- FASÁDNÍ NÁTĚR + VNĚJŠÍ TENKOSTĚNNÁ OMÍTKA TL. 15 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS TL. 160 mm
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 24 PROFI TL. 240 mm
- MATBA + VNITŘNÍ TENKOSTĚNNÁ OMÍTKA TL. 15 mm

S1b
OBVODOVÉ ZDIVO :
- FASÁDNÍ NÁTĚR + VNĚJŠÍ TENKOSTĚNNÁ OMÍTKA TL. 15 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS TL. 260 mm
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 24 PROFI TL. 220 mm
- MATBA + VNITŘNÍ TENKOSTĚNNÁ OMÍTKA TL. 15 mm

S2
VNITŘNÍ NOSNÁ CIHELNÁ STĚNA :
- MALBA + VNITŘNÍ TENKOSTĚNNÁ OMÍTKATL. 15 mm
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM TL. 300 mm
- MALBA + VNITŘNÍ TENKOSTĚNNÁ OMÍTKATL. 15 mm

S3
VNITŘNÍ NOSNÁ ŽLB STĚNA :
- MALBA + VNITŘNÍ TENKOSTĚNNÁ OMÍTKATL. 15 mm
- ŽLB MONOLITICKÁ STĚNA TL. 200 mm
- MALBA + VNITŘNÍ TENKOSTĚNNÁ OMÍTKATL. 15 mm

S5
VNITŘNÍ PŘÍČKA :
- MALBA (KERAMICKÝ OBKLAD) + VNITŘNÍ TENKOSTĚNNÁ OMÍTKATL. 15 mm
- ZDIVO Z PŘÍČKOVEK POROTHERM TL. 115 mm
- MALBA + VNITŘNÍ TENKOSTĚNNÁ OMÍTKATL. 15 mm

S7a ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE + OPLÁŠTĚNÍ

S7b ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ

S8
MEZIBYTOVÁ STĚNA :
- MALBA + VNITŘNÍ TENKOSTĚNNÁ OMÍTKATL. 15 mm
- ŽLB MONOLITICKÁ STĚNA TL. 240 mm /300 mm/
- DILATACE TL.20 mm
- ŽLB MONOLITICKÁ STĚNA
- MALBA + VNITŘNÍ TENKOSTĚNNÁ OMÍTKATL. 15 mm

S9
ZÁBRADLÍ TERASY V 5.NP
- FASÁDNÍ NÁTĚR + VNĚJŠÍ TENKOSTĚNNÁ OMÍTKA TL. 15 mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS TL. 160 mm
- ŽLB KONSTRUKCE mm
- TEPELNÁ IZOLACE EPS TL. 100 mm
- VNĚJŠÍ TENKOSTĚNNÁ OMÍTKA TL. 15 mm + FASÁDNÍ NÁTĚR

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM PROFI tl. 240 mm
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM AKU tl. 300 mm
- ZDIVO Z PŘÍČKOVEK POROTHER tl.115 mm
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM AKU tl. 190 mm
- ZDIVO Z PŘÍČKOVEK YTONG tl.100 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS tl.160, 180, 200 A 240 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS tl.100 A 200 mm
- HUTNĚNÝ NÁSYP
- ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKY :

A INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKA YTONG TL.100 m POD UMYVADLEM

B SVODY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

C PRŮVLAK POD ŠTÍTOVOU STĚNOU SPODNÍ LIC MIN. + 10,000

D DEŠŤOVÝ SVOD V SOKLU HORNÍ LIC +9,400 ZÁBRADLÍ DO DOBY REALIZACE SEKCE B

E PROVEDENÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY BUDE UPRAVENO DLE POŽADAVKŮ PIŠŘ

PROSTUPY VNITŘNÍCH INSTALACÍ ŘEŠENY V NÁVAZNOSTI NA KONSTRUKČNÍ PROJEKT

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU
K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY

±0,000 = 369.500

AKCE
BYTOVÝ DŮM - REZIDENCE ŠVANTLOVA, PÍSEK ETAPA - SEKCE "A"
ČÍSLO ZAKÁZKY

MÍSTO STAVBY
parcela č. 2528, katastrální území Písek

OBJEDNATEL
IVAN SVATOŠ a.s.
Palackého 1231
389 01 Vodňany
IČO: 25151673, DIČ: CZ 25151673
Obchodní kancelář:
Palackého 1231
397 01 Písek - Budějovické Předměstí
telfax: 382 222 223

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

INTERPROJECT S. R. O.
Lannova 10, 370 01 České Budějovice
tel./fax: 386 360 385, tel.: 386 360 385
e-mail: interproject s.r.o.
IČ: 26016150
DIČ: CZ 26016150

AUTORIZOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HL.INŽENÝR PROJEKTU	PROJEKTANT
ZBYNĚK KOPEČNÝ	LENKA TEJMAROVÁ	ADAM LENC	

ČÁSTP.D.	NÁZEV VÝKRESU	PARÉ
D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	**PŮDORYS 5.NP** **VÝKRES KROVU 4.NP**	

INTERPROJECT
K O P E Č N Ý & L E N C
LANNOVA 10, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
TEL. / FAX: 386 360 385 , TEL.: 386 360 205
IČO: 26 01 61 50, DIČ: CZ 26 01 61 50

STUPEŇ P.D.	DATUM	INDEX
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM	10/2015	

REF. CAD	FORMÁT	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
	X x A4	1 : 50	**D1.7**